

**ИНДИКАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ ИПСС**

Этикетка

ЦАКТ.467845.011 ЭТ

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	4
2	Комплектность	6
3	Свидетельство о приёмке	7
4	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	7

**ИНДИКАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ИПСС**

Этикетка

ЦАКТ.467845.011 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

Индикатор предварительной
световой сигнализации ИПСС
ЦАКТ.467845.011

№ _____
заводской номер изделия
или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

1.1 Индикатор предварительной световой сигнализации ИПСС ЦАКТ.467845.011 (в дальнейшем – ИПСС) предназначен для установки в кабине локомотива.

1.2 Напряжение питания - + 50 В (- 40 %, + 20 %).

1.3 Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт.

1.4 ИПСС служит для работы в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха 100 % при температуре плюс 25 °С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.5 Габаритные размеры и внешний вид приведены на рисунке 1.

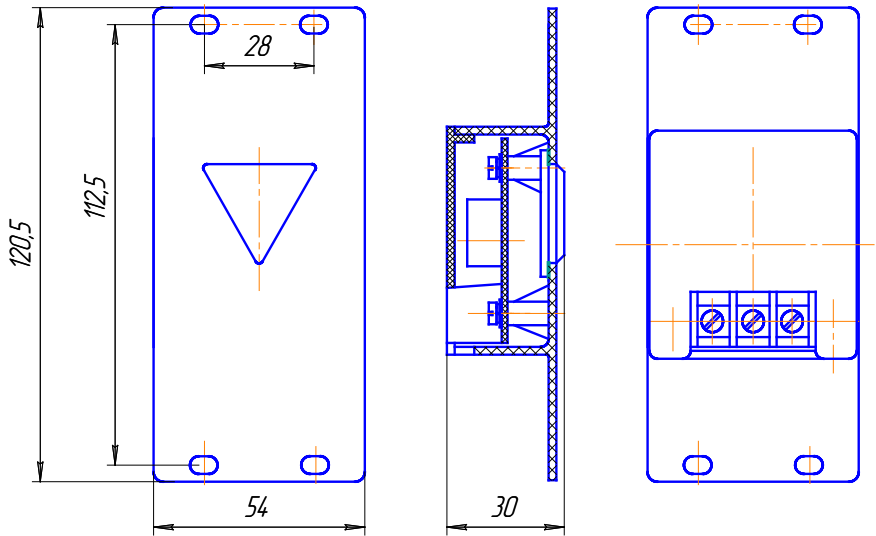


Рисунок 1

1.6 Масса - не более 0,11 кг.

1.7 Схема электрическая принципиальная платы индикатора ПСС приведена на рисунке 2.

Элементы, используемые в схеме, приведены ниже:

– R1...R3 – резистор С2-33Н-2-3,6 кОм±5 % ОЖ0.467.173 ТУ;

– VD1...VD6 – индикатор единственный КИПД84Р-70Ж-ПЗ

АДКБ.432220.080 ТУ;

– X1 – колодка АМВ6.613.013-01.

Примечание – В связи с совершенствованием конструкции возможны незначительные отклонения в изделиях от схемы, приведённой на рисунке 2.

ЦАКТ.467845.011 ЭТ

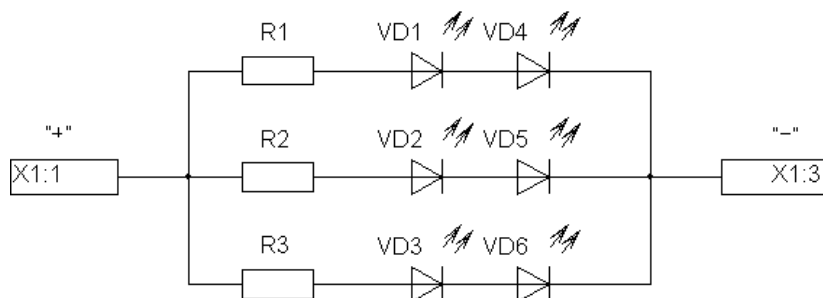


Рисунок 2

2 Комплектность

2.1 Комплектность ИПСС указана в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
ЦАКТ.467845.011	Индикатор предварительной световой сигнализации ИПСС	1		
ЦАКТ.467845.011 ЭТ	Этикетка	1	-	

3 Свидетельство о приёмке

ИПСС изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Срок службы не менее 15 лет.

4.2 Срок хранения 2,5 года в складских помещениях, в том числе не более 12 месяцев в консервации (упаковке) изготовителя.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода ИПСС в эксплуатацию при условии, что время транспортирования и хранения у потребителя не превышает шести месяцев со дня отгрузки. При превышении времени транспортирования и хранения более шести месяцев срок гарантийной эксплуатации соответственно уменьшается.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год со дня изготовления.