

Блок автоматического
управления воздухоподогревателем

БАУ-ТП-4

Паспорт

КООТ 426471.007 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок представляет собой электронное устройство, предназначенное для управления процессом горения воздухоподогревателя ВП-18 производства Снежнянского машиностроительного завода.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы блока в составе воздухоподогревателя непрерывный.

2.2. Контроль пламени осуществляется выносным фототранзистором. При наличии пламени горит светодиод.

2.3. Подключение блока к изделию производится через гермовводы посредством извлекаемых клеммных колодок с винтовой фиксацией жил проводников в соответствии со схемой.

2.4 На лицевую панель вынесены предохранители "4А".

2.5 Питание от сети переменного тока напряжением (220^{+22}_{-33})

В, частотой (50 ± 1) Гц;

2.6 Потребляемая мощность не более 6 Вт.

2.7 Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С

2.8 Размеры не более: 128x86x78.

2.9 Масса : не более 0,8 кг.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Блок следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

3.2. Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

МП Личные подписи должностных лиц
предприятия, ответственных за
приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на блок БАУ-ТП-4.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изготовления.

5.4 Блок, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).

ПРИЛОЖЕНИЕ

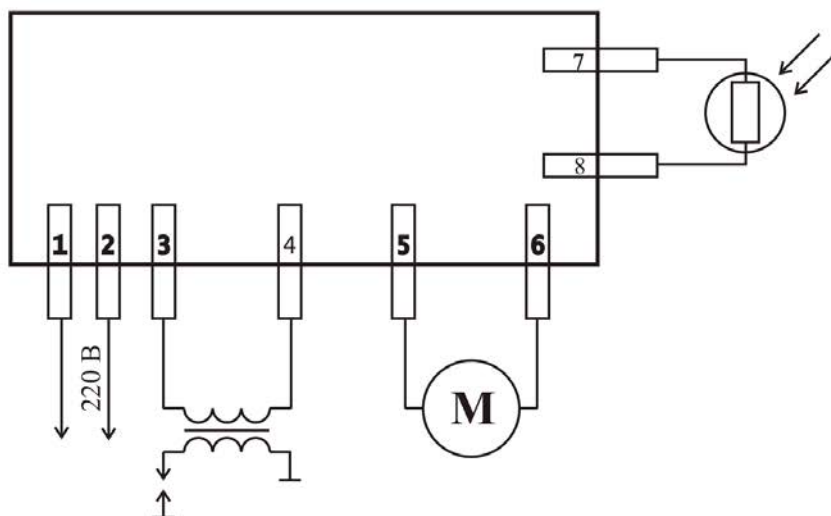


Рис. 1 Схема подключения блока БАУ - ТП - 4

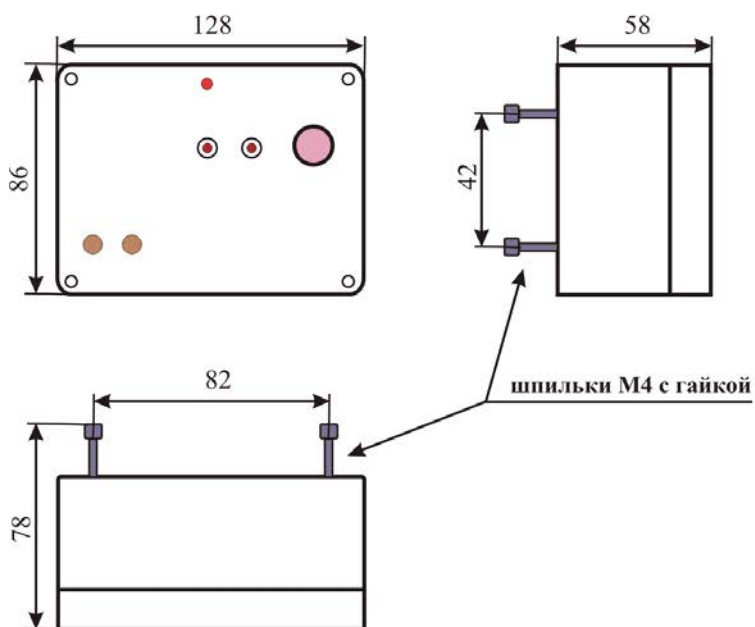


Рис. 2 Габаритные размеры БАУ - ТП - 4