

КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ КВО-7406 01

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан (вентиль) продувочный КВО7406 01 (далее – клапан) предназначен для воздухо-разделительных установок, резервуаров для хранения и транспортирования сжиженных газов, газификационных установок и других изделий наземной газовой техники в качестве запорного устройства.

Клапан КВО 7406 01 является полным аналогом клапана КВО 7406.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Номинальный диаметр (условный проход), DN (Dy), мм – 6 .
- 2.2. Давление номинальное (рабочее), PN (Pr), МПа (кгс/см²) – 40 (400).
- 2.3. Температура рабочей среды, не более, °С – от -60 до +80
- 2.4. Среда рабочая – аргон, азот, воздух, метан, кислород
- 2.5. Способ управления – ручной, маховиком.
- 2.6. Направление подачи среды – под золотник (согласно маркировке на корпусе).
- 2.7. Материал корпуса – ЛЖ с никелированным покрытием
- 2.8. Масса, кг, не более — 0,9
- 2.9. Присоединение к трубопроводу:
 - входной патрубок – резьбовое M24x1,5-8g по ГОСТ 9150-81;
 - выходной патрубок – резьбовое G ¾ “ –В по ГОСТ 6357-81.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Герметичность в затворе – протечки не допускаются.
Герметичность относительно внешней среды – V класс по ОСТ 5Р.0170-81.
- 3.2. Рабочее положение – любое.
- 3.3. На входе в клапан должен быть установлен фильтр или должны быть предусмотрены другие меры для предотвращения попадания в клапан посторонних частиц из протекающей среды.
- 3.4. Направление протекающей среды должно соответствовать стрелке на корпусе клапана.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Клапан КВО 7406 01 – 1 шт.
4.2. Паспорт – 1 экз.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан запорный КВО-7406 01 с заводским номером 748643 и с номером заводской партии 748 изготовлен в соответствии с требованиями технической документации ТУ 26-04-538-75 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

03.2019

Представитель ОТК



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию клапана.
6.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня поставки клапана.

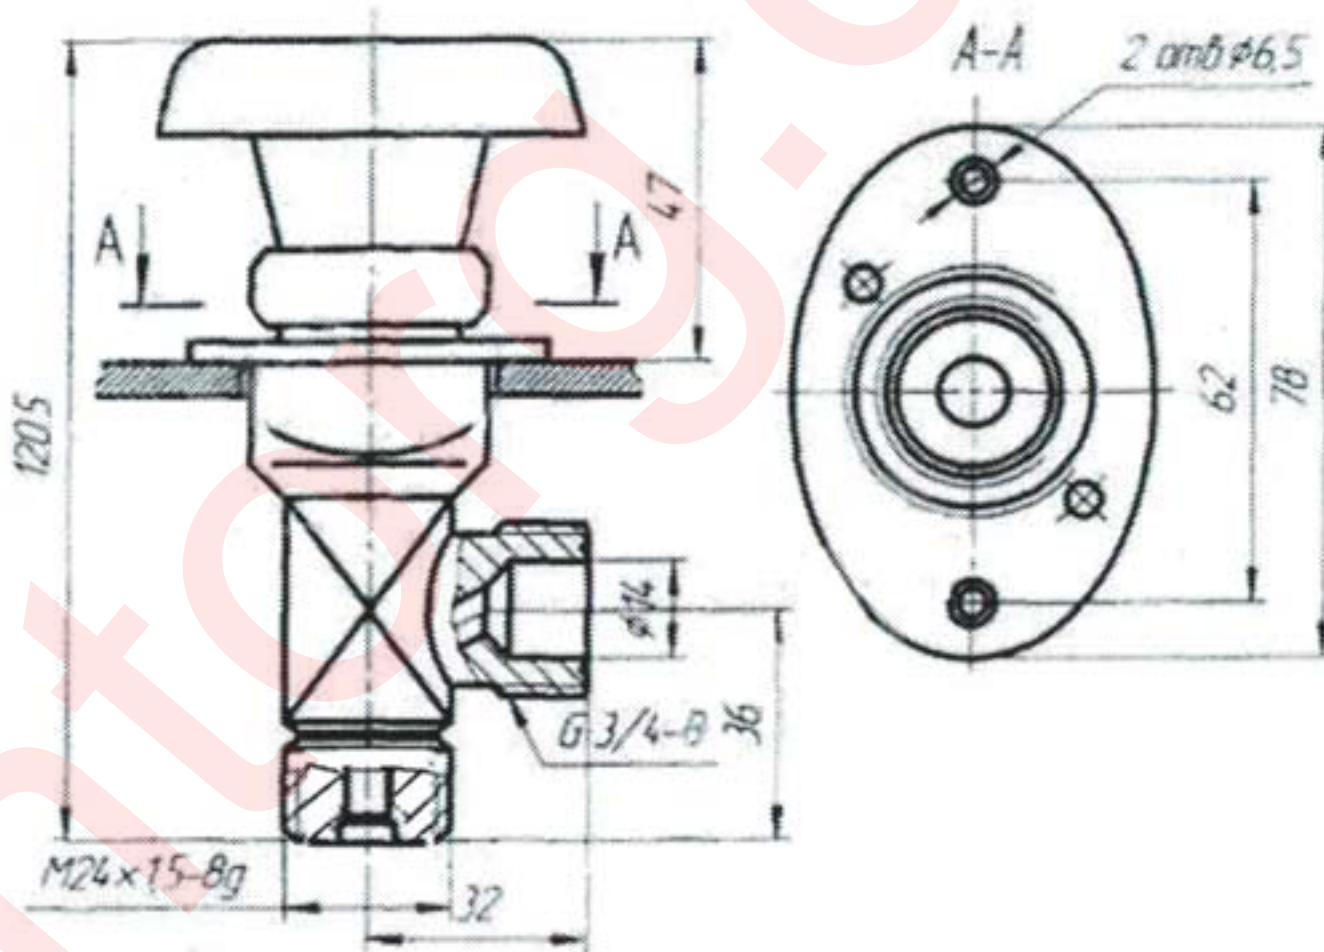


Рис.1

7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В связи с ограниченным применением клапана КВО 740601, по причине отсутствия серийного выпуска оборудования (под которое непосредственно разрабатывались данные клапаны) другими предприятиями, постоянно вносятся изменения в номенклатуру изготавливаемых приборов.

На корпусе прибора присутствуют характерные отметки из-за технологических особенностей оснастки, применяемой при изготовлении.