

КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ КВО-7406

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан (вентиль) продувочный КВО7406 (далее – клапан) предназначен для воздухоразделительных установок, резервуаров для хранения и транспортирования сжиженных газов, газификационных установок и других изделий наземной газовой техники в качестве запорного устройства.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Номинальный диаметр (условный проход), DN (Dy), мм – 6.
- 2.2. Давление номинальное (рабочее), PN (Pp), МПа (кгс/см²) – 40 (400).
- 2.3. Температура рабочей среды, не более, °С от -60 до +80
- 2.4. Среда рабочая – аргон, азот, воздух, метан, кислород
- 2.5. Способ управления – ручной, маховиком.
- 2.6. Направление подачи среды – под золотник (согласно маркировке на корпусе).
- 2.7. Материал корпуса – ЛЖ Мц 59-1-1 с никелированным покрытием
- 2.8. Масса, кг, не более — 0,9
- 2.9. Присоединение к трубопроводу:
 - входной патрубок – резьбовое М24х1,5-8g по ГОСТ 9150-81;
 - выходной патрубок – резьбовое G ¾ “ –В по ГОСТ 6357-81.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Герметичность в затворе – протечки не допускаются.
Герметичность относительно внешней среды – V класс по ОСТ 5Р.0170-81.
- 3.2. Рабочее положение – любое.
- 3.3. На входе в клапан должен быть установлен фильтр или должны быть предусмотрены другие меры для предотвращения попадания в клапан посторонних частиц из протекающей среды.
- 3.4. Направление протекающей среды должно соответствовать стрелке на корпусе клапана.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Клапан КВО 7406 – 1 шт.

4.2. Паспорт – 1 экз.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан запорный КВО-7406 с заводским номером 86132 изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

09-2017

Представитель ОТК



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию клапана.

6.3. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня поставки клапана.

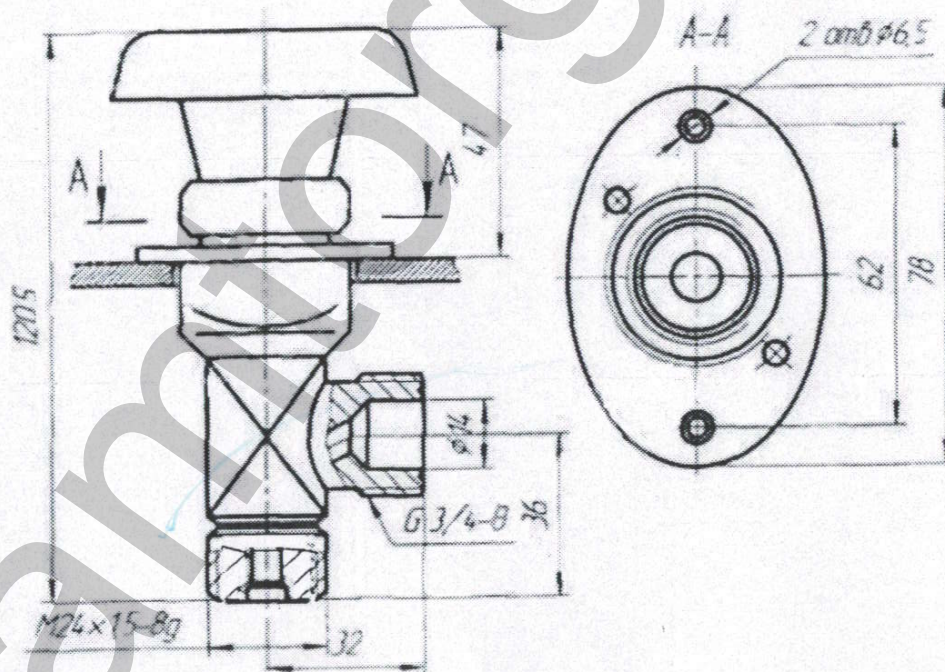


Рис.1